



Rysunek szczegółowy. Zastawka segmentowa w studni kanalizacyjnej - rys. przykładowy.

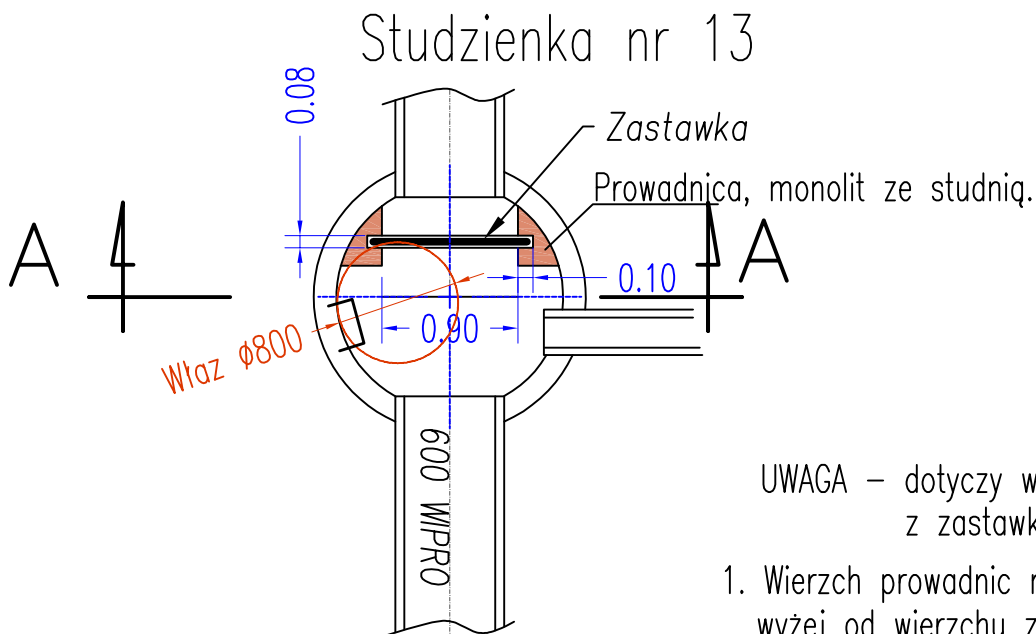

UWAGA – dotyczy wszystkich studni z zastawkami.

1. Wierzch prowadnic nie powinien być wyżej od wierzchu zastawki.
2. Prowadnice nie muszą być monolityczne ze studnią, ale muszą być nierdzewne.

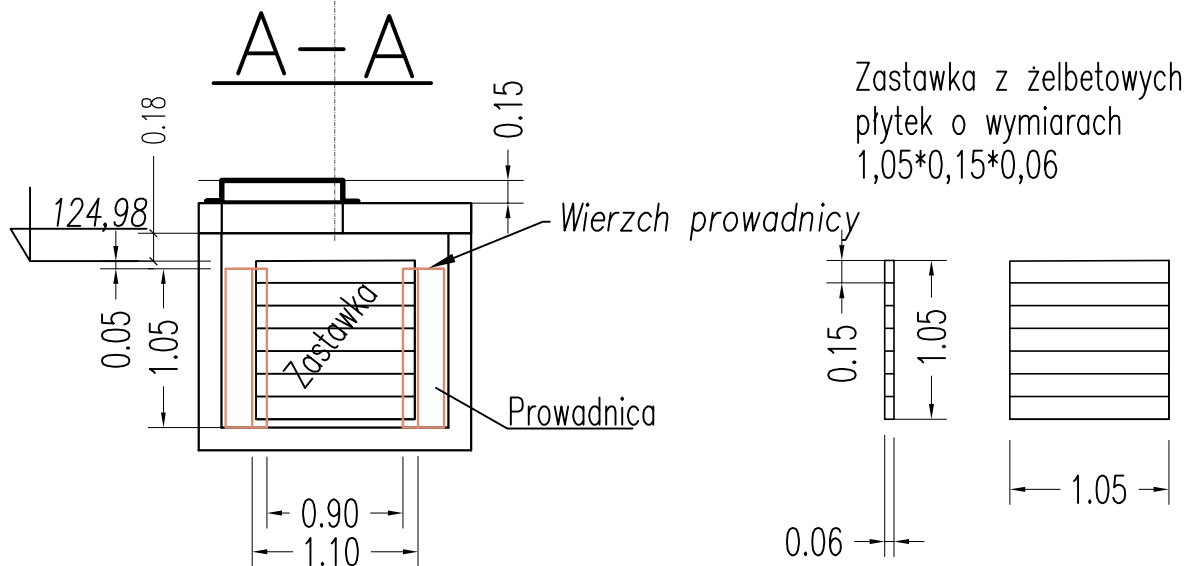

Przedmiot rysunku	Jak w tytule na rysunku.		
Adres inwestycji	ul. Słoneczna, Porosły		
Opracował	mgr inż. Jacek Banaszewski w specjalności: sieci i systemy sanitarne		
Autor projektu	JÓZEF BANASZEWSKI inż. inżynierii środowiska w specjalności: urządzenia ciepłotne, zdrowotne i ochrony powietrza. Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.		
Skala	Nr arkusza	Data wykonania	Strona
1:50	1/1	2018-01-	16