
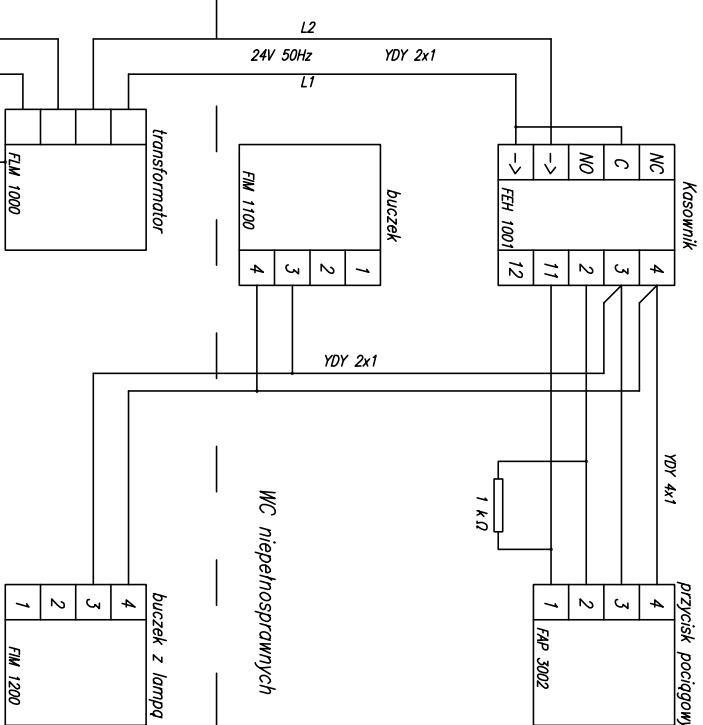


SCHEMAT INSTALACJI PRZYRZYWOWEJ

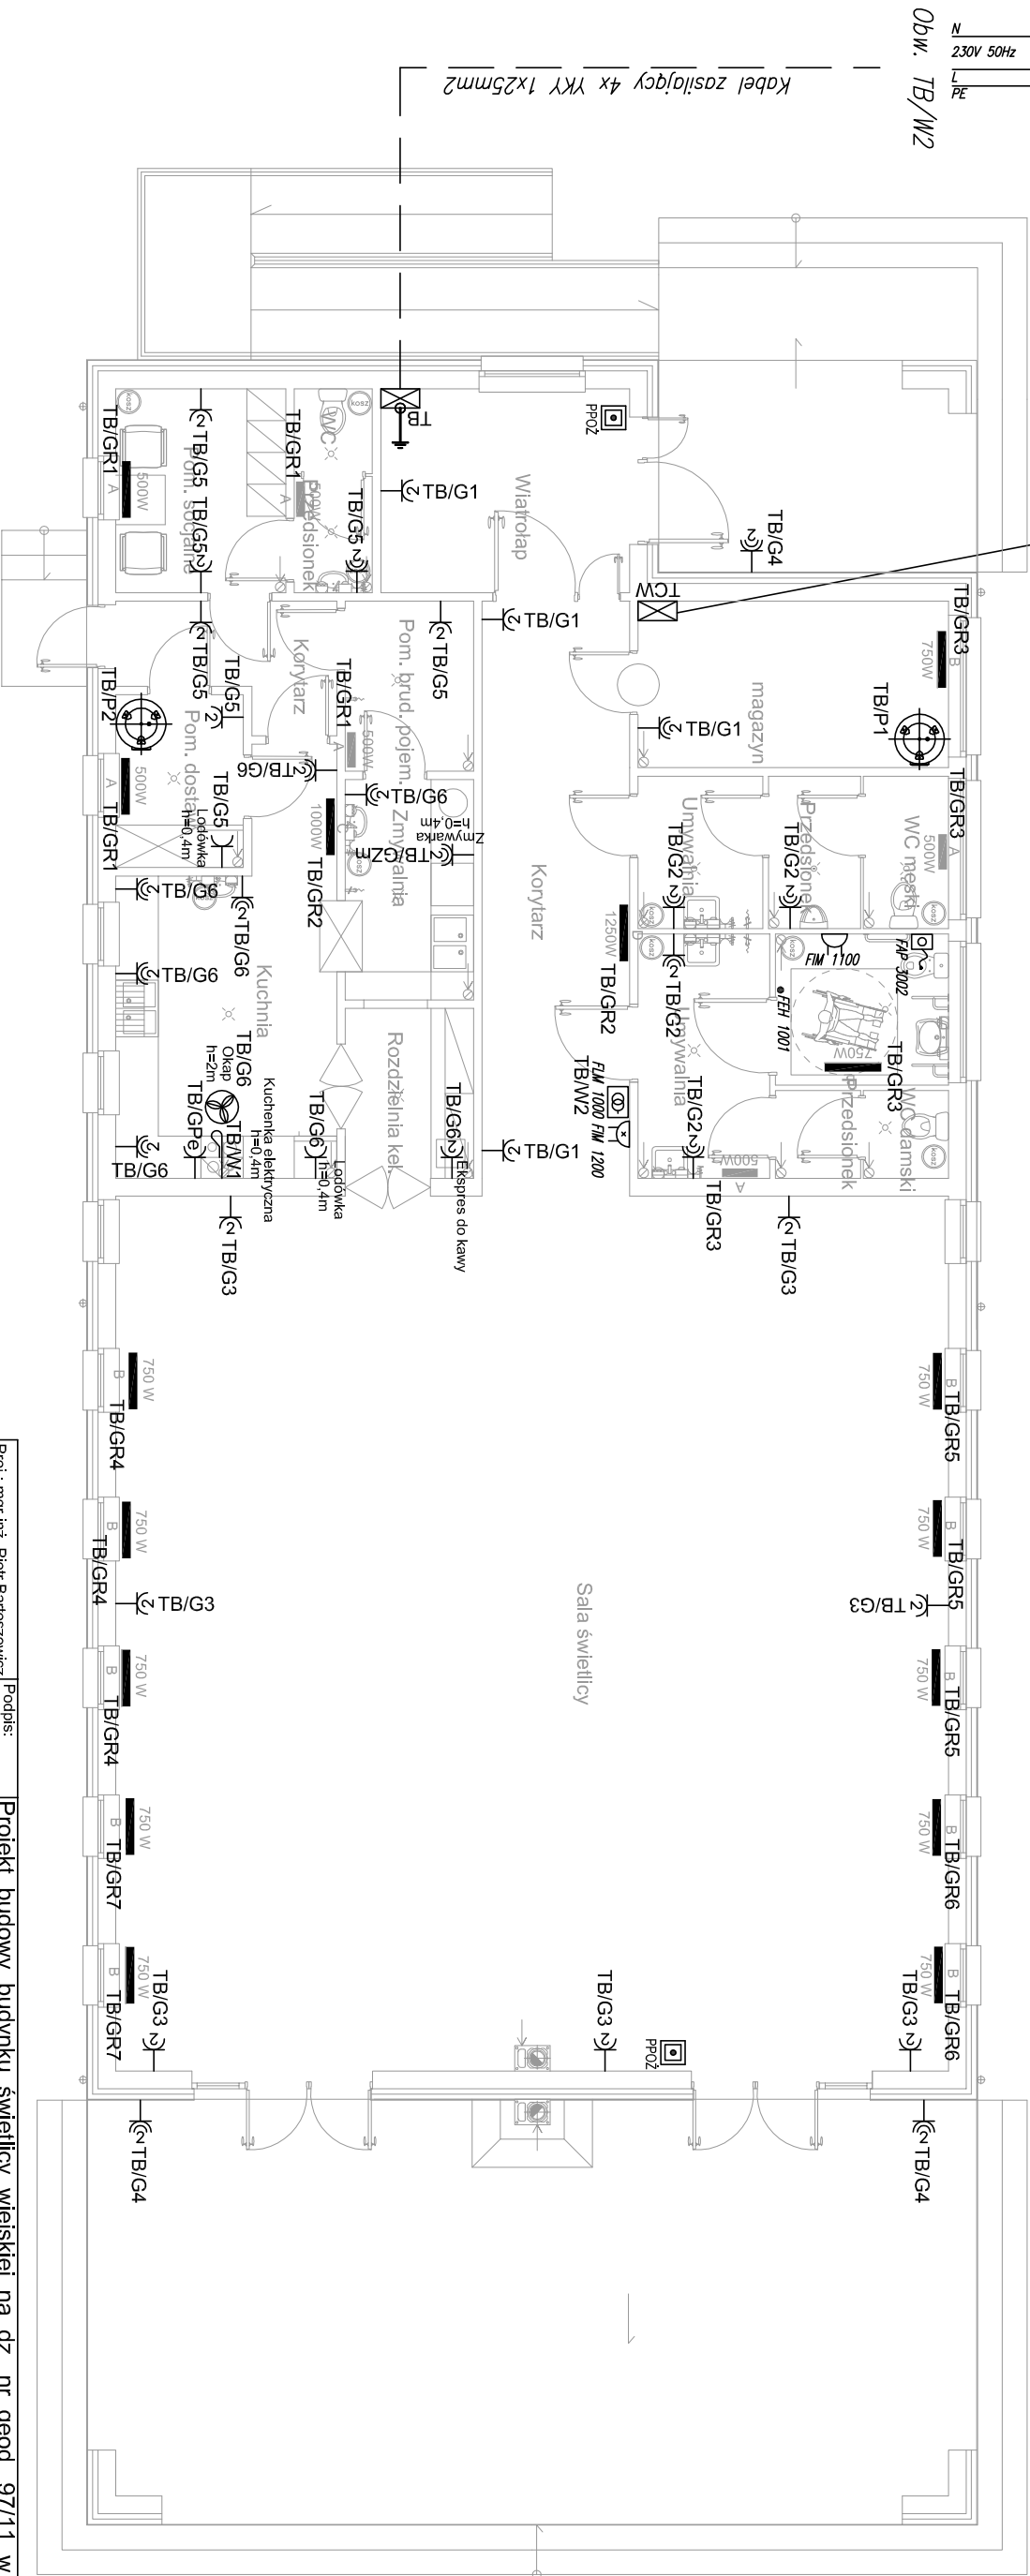


Rozdz. centrali wentyl. wyposażenie
wg. br. sanitarnej

 $Obw. TB/W2$ 

LEGENDA TECH. GRZEWOCZEJ:

500W	A	-	Grzejnik YALL CC0350 dobrany wg.br. sanitarnej
750W	B	-	Grzejnik YALL CC03080 dobrany wg.br. sanitarnej
1000W	C	-	Grzejnik YALL CC05065 dobrany wg.br. sanitarnej
1250W	D	-	Grzejnik YALL CC05080 dobrany wg.br. sanitarnej



podgrzewacz elektryczny zbiornikowy OW - E 100.1+
 moc elementu grzejnego - 1,5 kW dobrany
 wg.br.sanitarnej

Proj.: mgr inż. Piotr Bartoszewicz	Podpis:	Projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr geod. 97/11 w Zaczerniach gm. Choroszcz	Skala:
Upr. nr. PDL0129/POOE/14			-
Str.: mgr inż. Karol Aniciuk	Podpis:		
Upr. nr. PDL0065/POOE/14		Instalacja gniazd wtykowych	IN dłuszczy
			E-01